



230 VOLT

È importante togliere sempre l'alimentazione elettrica per qualsiasi operazione di salita o discesa della torretta a scomparsa con prese elettriche.
Si raccomanda di inserire un interruttore magneto-termico da 0,03 A - portata 16 A a monte di **ogni singolo** Gaspo 254.

GASPO 254

Torretta a scomparsa per utenze di servizio
- ALZATA MANUALE -

PRESE ELETTRICHE Monofase

"Sezionatore differenziale magneto-termico da 0,03 A di pronto intervento, portata 16 A"

Alimentazione di rete 230 V 50 Hz $\pm 10\%$
Cavo elettrico 3x2,5 ℓ = massimo 50 metri

Togliere l'alimentazione elettrica al Gaspo 254



STACCO TENSIONE



1ª
Operazione:

Accertarsi che non ci sia tensione elettrica sul Gaspo 254

CE



I

2ª

Operazione:

Introdurre la chiave universale e girare in senso antiorario; la colonna si solleva automaticamente per 500 mm di escursione, fino a sentire il "clic" del blocco di sicurezza.

3ª

Operazione:

Con la colonna totalmente in posizione dissuasiva si notano le due prese elettriche monofase (GEWISS GW 62 426) da utilizzare come utenze di servizio:
Dare tensione elettrica

4ª


Operazione:

Togliere l'alimentazione elettrica al Gaspo 254

Per far rientrare la colonna si deve girare la chiave universale in senso antiorario. Così facendo si sblocca il dente di fermo; spingendo la torretta fino a filo pavimento si sente il "clic" di sicurezza, il quale permette l'aggancio del dente di blocco.

= Muffola =

Per prolungare il cavo elettrico interno con la linea esterna. Verificare che il gel sia fuoriuscito e sia visibile attorno ai cavi elettrici

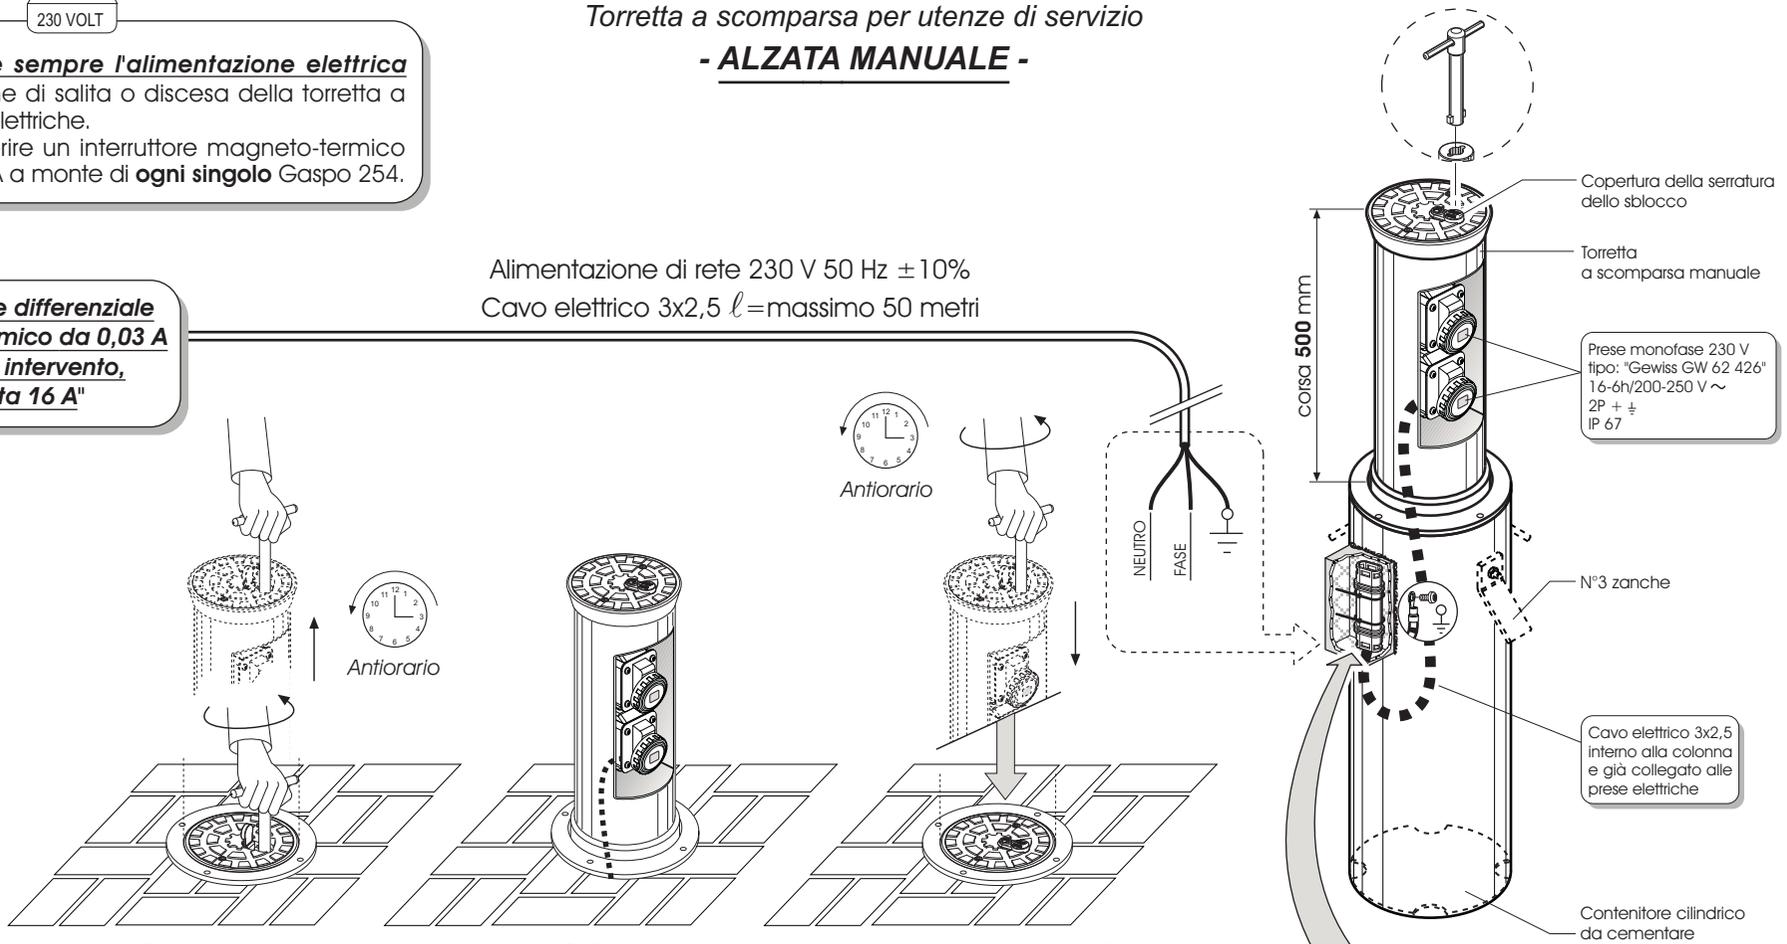

Dis. N. **6338**


OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER L'UTILIZZO DELLA COLONNA - TORRETTA A SCOMPARSA MANUALE
CON PRESE ELETTRICHE MONOFASE

- GASPO 254 -




GASPO 254

Torretta a scomparsa per utenze di servizio
- ALZATA MANUALE -

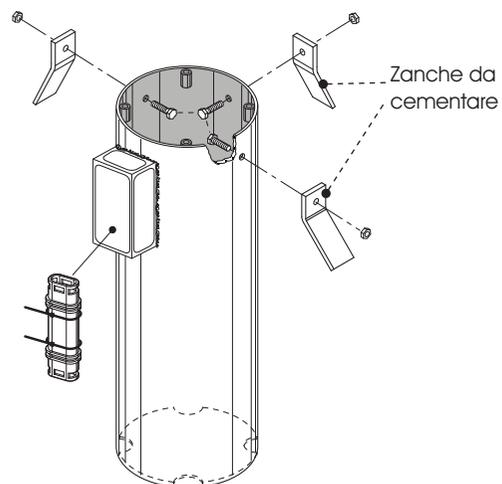

Fissare mediante i bulloni in dotazione
le zanche alla Cassaforma

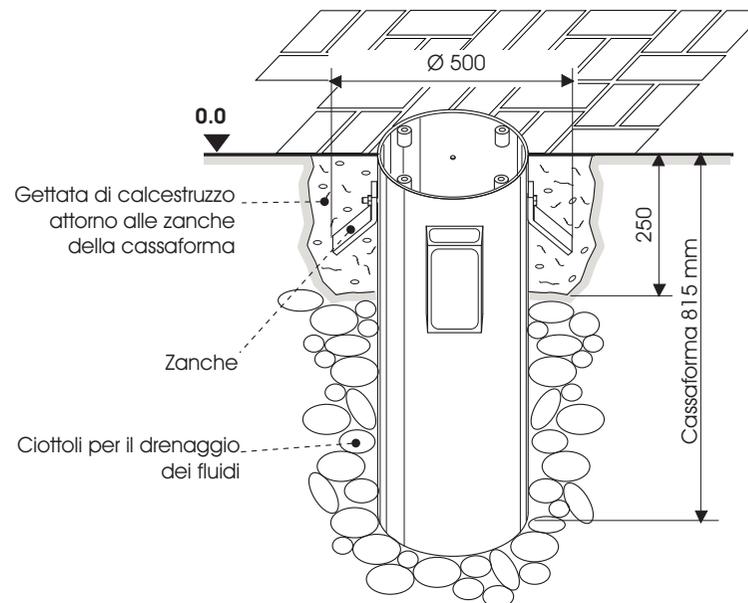

Installazione a filo pavimento della Cassaforma
di contenimento del Gaspo 254

CE



Dis. N. **6338**

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO CASSAFORMA

